


# 高所監視カメラ系システム調達範囲



凡例	各設備拠点配置状況												備考
LAN	消防局	航空機動隊	ワールド	鉢伏	畑山	雌岡	鈴蘭	摩耶	三田市役所南分館	兵庫中央病院	東クリーン	市役所1号館	
映像信号	高所監視カメラ（超望遠）		1										災害地点の緯度経度関係連携含む
映像信号群	高所監視カメラ			1	1	1	1		1	1	1		災害地点の緯度経度関係連携含む
無線/LTE	監視カメラ制御装置	2	1*	1*	1*	1*	1*		1	1*	1*		*拠点の高所監視カメラを制御
	ヘリテレ無線制御装置	2	1	1	1								消防局は管制室と機械室
	ヘリテレ無線（15GHz）			1	1								
	ヘリ通話無線（400MHz）			1	1								
高所監視カメラシステム（調達範囲）	Webカメラ		1	4	4	4	4	4	1	1	1	1	・4台内訳は屋内2(1F,2F)と屋外2台（屋上,鉄塔） ・1台は屋内用のみ
調達範囲外	遠隔制御エアコン		1										
	遠隔制御LED照明		1	2	2	2	2	2	1	1	1		
	Webカメラ・AC・LED制御	2							1				

# 指令システムとの関係

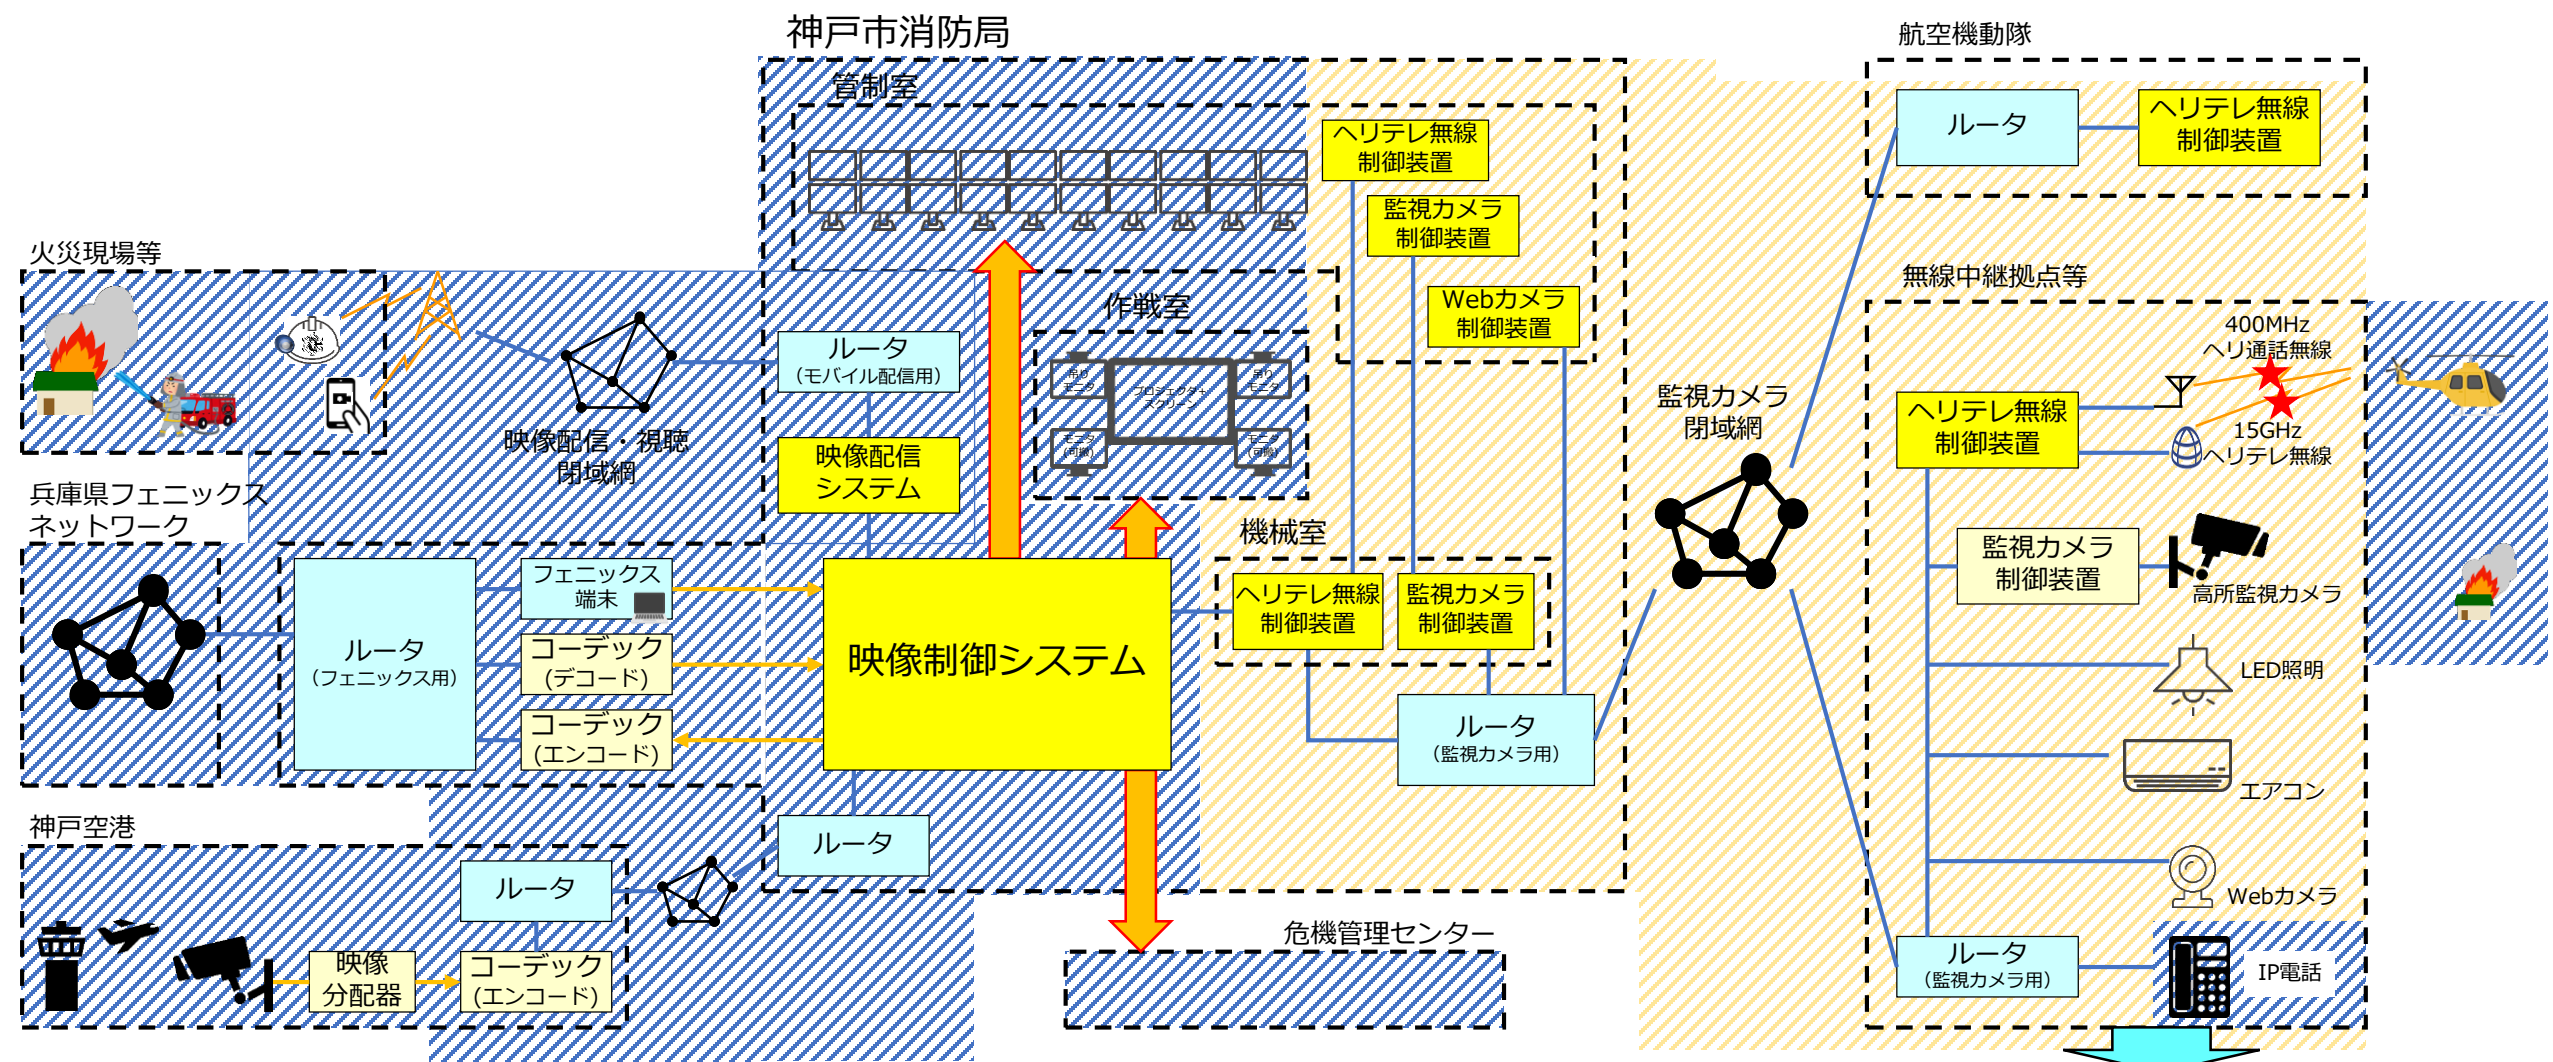